

Umowa nr 1900-011-1

Zawarta w dniu 23.12.2005r pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o.
49-300 Brzeg, ul. Wolności 15

działającym na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego pod nr 0000058539 Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym w dalszej części umowy **PWiK**, w imieniu którego działają:

Marek Starczyk - Prezes
Krzysztof Tokarski - Z - ca Prezesa d/s technicznych

a

Zakładem Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
55-200 Olawa, Gać 90

działającym na podstawie wpisu do krajowego rejestru sądowego pod nr 0000142896 Sądu Rejonowego we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym w dalszej części umowy **ZGO**, w imieniu którego działają:

Henryk Kończyło - Prezes zarządu

§ 1

PWiK zobowiązuje się do przyjmowania ścieków z **ZGO** stanowiących mieszaninę:

1. ścieków bytowych z Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać,
2. odcieków z kwater składowiska odpadów Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać.

do miejskich urządzeń kanalizacyjnych (pkt. P1 na schemacie).

§ 2

ZGO zobowiązuje się do przyjmowania następujących odpadów od **PWiK**:

1. odpadów stałych ze wstępnej filtracji i skratek o kodzie 19 09 01 pochodzących z SUW Gierszowice
2. osadów z klarowania wody o kodzie 19 09 02 pochodzących z SUW Gierszowice
3. skratek o kodzie 19 08 01 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Brzegu.

§ 3

1. Całkowitą ilość odprowadzonych ścieków i odcieków ze składowiska odpadów **ZGO** w miejscowości Gać ustala się na podstawie wskazań przepływomierza oznaczonego na schemacie (zał. nr1) jako P2, zlokalizowanego w studziencie pomiarowej na terenie **ZGO** w miejscowości Gać.
2. Ilość ścieków bytowych z **ZGO** w miejscowości Gać ustala się na podstawie wskazań wodomierza zlokalizowanego w studziencie wodomierzowej na terenie **ZGO** w miejscowości Gać.
3. Ilość odcieków z kwater składowiska odpadów w miejscowości Gać ustala się na podstawie różnicy całkowitej ilości ścieków i odcieków (pkt.1) a ilością ścieków bytowych (pkt.2)
4. W przypadku niesprawności urządzeń pomiarowych, ilość odcieków i ścieków bytowych ustalona będzie jako średnia z trzech ostatnich miesięcy lecz nie mniej niż w miesiącu poprzednim.
5. Urządzenia pomiarowe stanowią własność **ZGO**.
6. Za utrzymanie i legalizację urządzeń pomiarowych odpowiada **ZGO**.

§ 4

Całkowitą ilość odpadów dostarczanych do **ZGO** w miejscowości Gać przez **PWiK** określa się na podstawie faktycznie dostarczonej ilości w danym miesiącu.

§ 5

1. Wprowadzone ścieki muszą odpowiadać następującym warunkom:
 - a. Stan i skład wprowadzonych ścieków :

odczyn	- 5.5- 9.5	pH
temperatura	- 40	°C
BZT5	- 1 200	mg O ₂ /dm ³
ChZT cr	- 2 500	mg O ₂ /dm ³
zawiesina	- 700	mg /dm ³
sub. rozpuszczone	- 3 000	mg /dm ³
azot amonowy	- 200	mg N /dm ³
fosfor ogólny	- 30	mg P /dm ³
subst. ekstrahujące	- 200	mg /dm ³

się eterem naftowym
2. Ścieki powinny być wprowadzone równomiernie i nie mogą:
 - a. powodować przekroczenia stężeń par i gazów wydzielających się ze ścieków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2002r (Dz.U. nr 129 poz.1108)
 - b. zawierać odpadów stałych oraz substancji samozapalnych lub łatwopalnych i wybuchowych, których punkt zapłonu wynosi mniej niż 85 ° C.
3. ZGO jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia PWiK stanu awaryjnego rozumianego jako nadzwyczajne zagrożenie środowiska, mającego wpływ na stan i skład ścieków.

§ 6

Parametrem ograniczającym wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych odcieków z kwater składowiska odpadów **ZGO** w miejscowości Gać jest $q_{\max \text{ dobowe}} \leq 50 \text{ m}^3$ z zastrzeżeniem nie przekraczania w godz. od 22⁰⁰ do 7⁰⁰ - $3 \text{ m}^3/\text{h}$ ($q_{\max \text{ godzinowe}} \leq 3 \text{ m}^3/\text{h}$).

§ 7


PWiK zastrzega sobie prawo:

1. Dokonywania okresowych kontroli w obecności przedstawicieli ZGO stanu i składu ścieków wprowadzanych do miejskich urządzeń kanalizacyjnych (punkt poboru – oznaczony na schemacie jako L2).
2. Koszty wykonywanych analiz kontrolnych pokrywa **PWiK**.
3. Wydawania i egzekwowania zaleceń mających na celu poprawę stanu i składu ścieków wprowadzonych do miejskich urządzeń kanalizacyjnych.
4. Wstrzymywania wprowadzania przez **ZGO** odcieków z wysypiska do miejskich urządzeń kanalizacyjnych w przypadku:
 - a. stwierdzenia, iż odprowadzane ocieki mogą spowodować zakłócenia w pracy oczyszczalni ścieków,
 - b. nie zapłacenia należności za dostarczone ścieki za dwa kolejne okresy rozliczeniowe.

§ 8

Strony ustalają ceny netto:

1. za ścieki bytowe zgodnie z obowiązującą taryfą – 3,15 zł/m³ (uchwała RM nr XXXII/243/04 z dnia 28.12.04r), z tym iż cena ta może ulec zmianie w przypadku zmiany taryf o czym **ZGO** zostanie poinformowany pisemnie. Zmiana tej ceny nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.



2. za odcieki ze składowiska odpadów **ZGO** w miejscowości Gać – 15 zł/m³ z tym, iż cena ta może ulec zmianie w przypadku wzrostu kosztów ich oczyszczenia. Zmiana tej ceny, wymaga aneksu do niniejszej umowy.
3. za odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki o kodzie 19 09 01- 78,77 zł/tonę
4. za osady z klarowania wody o kodzie 19 09 02 – 78,77 zł/tonę
5. za skratki o kodzie 19 08 01 – 113,51zł/tonę

§ 9

1. Ceny za składowanie odpadów określono na podstawie cennika obowiązującego od 03.01.05r i zatwierdzonego uchwałą Zarządu Spółki nr 1/2005.
2. **ZGO** zastrzega sobie możliwość zmiany cen za składowane odpady w przypadku wzrostu kosztów ich zagospodarowania. Zmiana tych cen, wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 10

1. Faktury za świadczone usługi wystawiane będą raz w miesiącu.
2. Termin zapłaty ustala się na 14 dni od daty otrzymania faktur.
3. Za nieterminowe regulowanie należności naliczane będą odsetki ustawowe.
4. **PWiK** oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 747-000-47-95
5. **ZGO** oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 912-16-77-692

§ 11

1. Umowa z dnia 01.09.04r traci ważność z dniem podpisania niniejszej umowy.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 12

1. Zmiana warunków umowy wymaga pisemnych uzgodnień między stronami.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadkach spornych rozstrzygnięcie ich nastąpi w Sądzie właściwym dla siedziby PWiK.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 14

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przedstawiciele PWiK

Z-CA PREZESA
d/s TECHNICZNYCH
mgr inż. Krzysztof Tokarski

PREZES
mgr inż. Marek Starczyk


Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Świeżym Józefie s.p.a. z o.o.
ul. Wolności 15, 48-300 Świeży
tel.: 077-416-22-44, 077-416-40-51
fax: 077-416-31-52

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
RADCA PRAWNY
mgr Zenon Binicki

Przedstawiciele ZGO

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Henryk Kończyło

ZARZĄD ZGO
ul. Wolności 15, 48-300 Świeży
tel. 077-416-22-44, 077-416-40-51
fax: 077-416-31-52

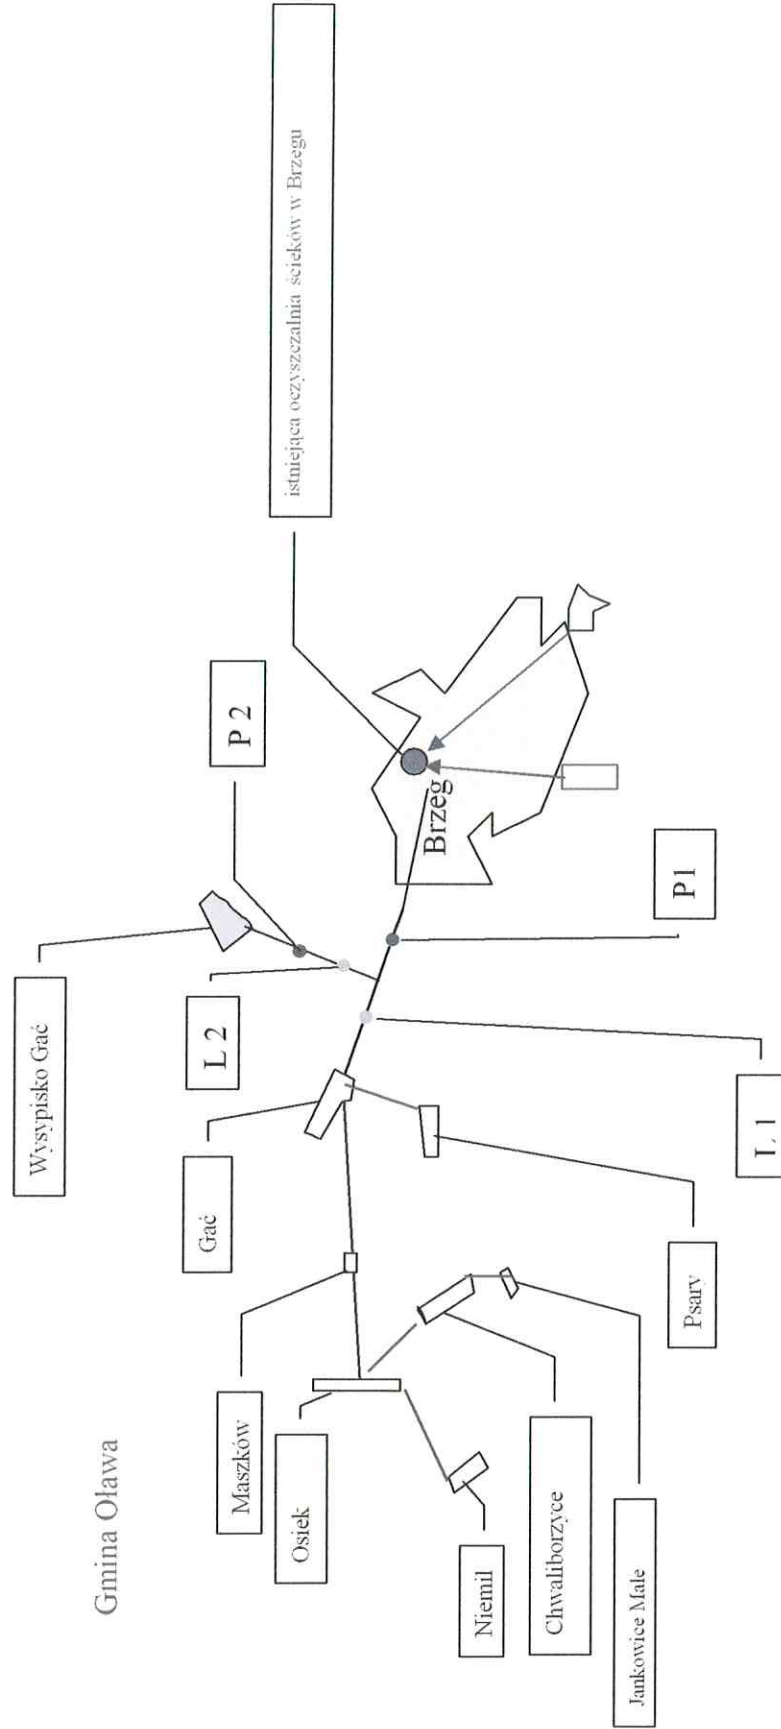

Gmina Olawa